

26130-84  
ЧЗШ. 1+



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# БУМАГА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ  
ПРИ ПЕРЕМЕННОМ (ЧАСТОТЫ 50 Гц)  
И ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ

ГОСТ 26130-84

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСТ  
Издательство

ГОСТ 26130-84, Бумага электроизоляционная. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 гц) и постоянном напряжении.  
Electrical insulating paper. Methods for determination of electrical strength at alternating (frequency of 50 Hz) and constant voltage

**РАЗРАБОТАН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Л. Г. Разумова; Г. С. Шангареева; Л. М. Вайсман, канд. техн. наук

**ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР**

Зам. министра В. М. Венцлавский

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 г. № 1023**

Редактор Т. В. Смыка

Технический редактор Л. Я. Митрофанова

Фотограф Л. А. Пономарева

Сдано в наб. 02.04.84 Пол 26.06.84 № 175 п. л. 0,375 усл. кр.-отт. 0,3 уч.-изд. л. 12000 ! зп.

Ордена «Знак Почета» издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП  
Люксовский пер., 3.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1185

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****БУМАГА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ**

**Методы определения электрической прочности  
при переменном (частоты 50 Гц)  
и постоянном напряжении**

Electrical insulating paper.  
Methods for determination of electrical strength  
at alternating (frequency of 50 Hz) and constant voltage  
ОКСТУ 5409

**ГОСТ  
26130-84**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 г. № 1023 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.90

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на электроизоляционную бумагу и устанавливает методы определения электрической прочности непропитанной бумаги при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении.

Стандарт не распространяется на бумагу толщиной менее 25 мкм.

Сущность метода заключается в определении отношения пробивного напряжения электроизоляционной бумаги, помещенной между электродами после ее кондиционирования в заданных условиях, к толщине образца.

Стандарт соответствует в части требований к испытательным установкам СТ СЭВ 3165-81 и Публикации МЭК 243-67.

**1. ОТБОР ПРОБ**

1.1. Отбор проб — по ГОСТ 8047-78.

**2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ**

Установки должны соответствовать требованиям ГОСТ 6433.3—71 и включать:

Издание официальное

Перепечатка воспрещена


© Издательство стандартов, 1984

источник испытательного напряжения;  
устройство, позволяющее осуществлять плавный подъем напряжения на образце;

устройство, ограничивающее ток короткого замыкания и обеспечивающее определение пробивного напряжения, которое может также включать устройство, автоматически сигнализирующее о наступлении пробоя.

Время срабатывания реле максимального тока, отключающего напряжение в момент пробоя образца, не должно превышать 0,1 с. Установка должна быть снабжена блокировкой безопасности для защиты оператора от высокого напряжения.

Принципиальные схемы установок должны соответствовать черт. 1 при переменном и черт. 2 при постоянном напряжении.

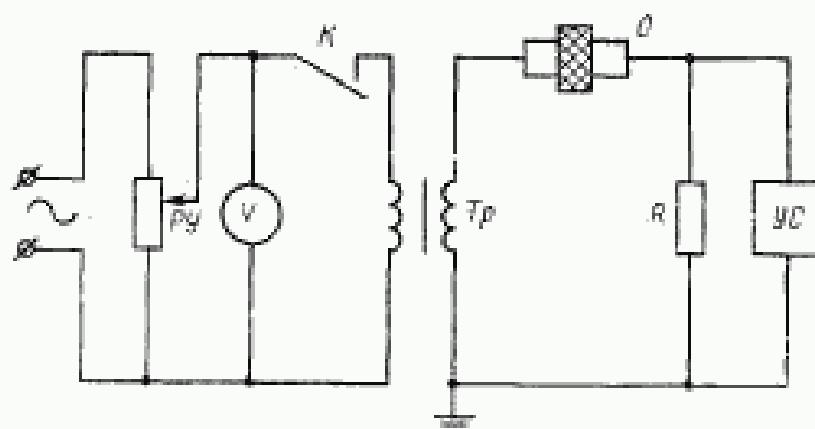

Тр—высоковольтный испытательный трансформатор;  $R$ —резистор;  $R_U$ —регулятор напряжения;  $O$ —образец с электродами;  $V$ —вольтметр для измерения напряжения пробоя;  $УС$ —устройство сигнализации о наступлении пробоя;  $K$ —контакт устройства сигнализации, отключающей первичную цепь трансформатора в момент пробоя образца

Черт. 1


Электроды круглые металлические должны быть изготовлены из нержавеющей стали по ГОСТ 5632—72 или латуни по ГОСТ 2060—73 диаметром  $(50,0 \pm 0,1)$  мм с радиусом закругления  $(2,5 \pm 0,1)$  мм. Высота электродов — не менее 5 мм. Допускается применение верхнего электрода диаметром  $(25,0 \pm 0,1)$  мм и высотой не менее 25 мм, нижнего — диаметром  $(75,0 \pm 0,1)$  мм и высотой не менее 15 мм; радиус закругления краев электродов  $(3,0 \pm 0,1)$  мм.

Размеры электродов должны быть указаны в нормативно-технической документации на продукцию.

Шероховатость рабочей поверхности должна быть  $R_a < 0,20$  мкм на базовой длине  $l = 0,25$  мм по ГОСТ 2789—73. Смена электродов должна производиться не реже, чем после 500 пробоев.

Конструкция устройства для крепления электродов должна обеспечивать их самоустановку на поверхности испытуемой бумаги без перекоса и зазоров. Несоосность верхнего электрода, относительно нижнего не должна превышать 0,1 мм.

Толщиномер по ГОСТ 13199—67.

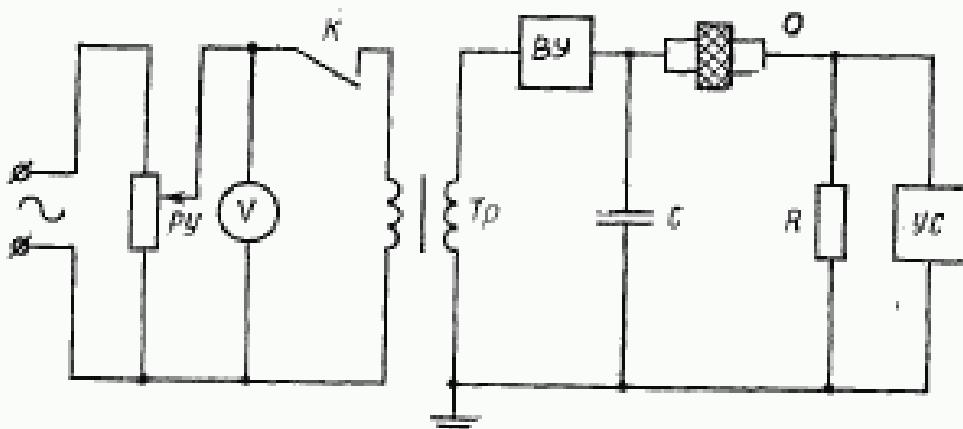

*T<sub>P</sub>*—высоковольтный испытательный трансформатор; *R*—резистор; *R<sub>U</sub>*—регулятор напряжения; *O*—образец с электродами; *V*—вольтметр для измерения напряжения пробоя; *BU*—выпрямительное устройство; *C*—конденсатор; *UC*—устройство сигнализации о наступлении пробоя; *K*—контакт устройства сигнализации, отключающий первичную цепь трансформатора в момент пробоя образца

Черт. 2

### 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Для проведения испытания из отобранных листов пробы нарезают 5 образцов размерами не менее (100×100) мм.

Образцы не должны иметь видимых невооруженным глазом коробления, препятствующего плотному прилеганию электродов, механических повреждений, загрязнений.

3.2. Образцы кондиционируют в условиях, указанных в нормативно-технической документации на продукцию. Допускается предварительная нормализация образцов перед кондиционированием в зависимости от указаний в нормативно-технической документации на продукцию.

3.3. Давление электродов на испытуемый образец должно составлять (10±1) кПа.

### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытания должны проводиться в условиях кондиционирования на постоянном или переменном напряжении по ГОСТ 6433.3—71. Тип испытательного напряжения должен быть указан в нормативно-технической документации на продукцию.

4.2. Испытание должно проводиться при плавном подъеме напряжения на образце до наступления пробоя. Скорость повышения

напряжения должна быть постоянной и обеспечивать достижение пробивного напряжения в диапазоне испытательного за время от 10 до 20 с после начала подъема напряжения. По согласованию с потребителем допускается достижение пробивного напряжения за  $(10 \pm 1)$  с.

Значение скорости повышения напряжения указывается в нормативно-технической документации на продукцию.

4.3. Испытанию подвергают образец бумаги в один слой.

4.4. Измерение толщины образца производят по ГОСТ 13199—67 со следующими дополнениями: толщину определяют в пяти точках на неповрежденном участке в радиусе не более 5 мм от места пробоя. Разброс по толщине образца не должен превышать 5 % от среднего арифметического значения.

## 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Электрическую прочность ( $\bar{E}_{\text{пр}}$ ) в кВ/мм вычисляют как среднее арифметическое значение пяти определений по формуле

$$\bar{E}_{\text{пр}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{U_i}{d_i},$$

где  $U_i$  — пробивное напряжение единичного измерения, кВ;

$d_i$  — средняя арифметическая толщина образца, мм;

$n$  — количество измерений.

Полученный результат округляют до 0,1 кВ/мм.

5.2. Среднее квадратическое отклонение значений электрической прочности ( $S$ ) в кВ/мм и коэффициент вариации ( $\sigma$ ) в процентах вычисляют по формулам:

$$S = \sqrt{\frac{\sum \Delta_i^2}{n-1}},$$

$$\text{где } \Delta_i = \bar{E}_{\text{пр}} - \frac{U_i}{d_i}$$

$$\text{и } \sigma = 100 \cdot \frac{S}{\bar{E}_{\text{пр}}}.$$

При коэффициенте вариации более 10 % число определений удваивают.

Относительная погрешность определения среднего значения электрической прочности не превышает 5 % при доверительной вероятности 0,95.

**Изменение № 1 ГОСТ 26130—84: Бумага электроизоляционная. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.03.89 № 826**

**Дата введения 01.01.90**

Владную часть изложить в новой редакции: «Постоянный стандарт распространяется на электроизоляционную бумагу и устанавливает методы определения электрической прочности бумаги при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении. Стандарт не распространяется на бумагу для электролитических конденсаторов и конденсаторную бумагу.

Метод основан на определении величины напряжения, при котором происходит пробой бумаги в определенных условиях испытания».

Раздел 2. Третий абзац. Исключить слова: «из образца»;

четвертый абзац изложить в новой редакции: «устройство, автоматически сигнализирующее о наступлении пробоя, ограничивающее ток короткого замыкания и обеспечивающее определение величины напряжения пробоя»;

седьмой абзац после слов «по ГОСТ 2060—73» изложить в новой редакции: «Диаметр верхнего электрода должен быть  $(25,0 \pm 0,1)$  мм, высота — не менее 25 мм; диаметр нижнего электрода —  $(75,0 \pm 0,1)$  мм, высота — не менее 15 мм, радиус закругления краев электродов  $(3,0 \pm 0,1)$  мм. Могут быть использованы верхний и нижний электроды диаметром  $(50,0 \pm 0,1)$  мм с радиусом закругления  $(2,5 \pm 0,1)$  мм к высотой не менее 5 мм»;

дополнить абзацами (после десятого): «Давление на испытуемый образец верхнего электрода и массы дополнительного груза, установленного на верхнем электроде, должно составлять  $(10 \pm 1)$  кПа.

Приспособление с электродами пробой в жидкости — по ГОСТ 6433.3—71»;

одиннадцатый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 13199—67 на ГОСТ 27015—86.

Раздел 2 дополнить абзацем: «Шкаф сушильный, обеспечивающий поддерживание температуры с погрешностью  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ».

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Перед испытанием образцы нормализуют или кондиционируют.

*(Продолжение см. с. 226)*

При нормализации образцы сушат в сушильном шкафу при температуре  $(105 \pm 2)^\circ\text{C}$  в течение 20 мин или другого времени, указанного в нормативно-технической документации на продукцию.

Условия кондиционирования должны быть указаны в нормативно-технической документации на продукцию.

Изоляционная жидкость, в среде которой проводят испытания, условия подготовки и испытания образцов должны быть указаны в нормативно-технической документации на продукцию.

Пункт 3.3 исключить.

Пункт 4.1 до слова «Тип» изложить в новой редакции: «Испытания должны проводиться при постоянном или переменном напряжении по ГОСТ 6433.3—71 в условиях кондиционирования. При нормализации образцы бумаги должны быть испытаны при комнатной температуре не позже, чем через минуту после извлечения из сушильного шкафа».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Испытанию подвергают образцы в 1—3 слоя в зависимости от указаний в нормативно-технической документации на продукцию».

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 13199—67 на ГОСТ 27015—83.

Пункт 5.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Результат округляют с точностью до первого десятичного знака при определении электрической прочности на воздухе и до целого числа при определении в среде изоляционной жидкости».

Пункт 5.2. Последний абзац после слов «электрической прочности» дополнить словами: «на воздухе».

(ИУС № 7 1989 г.)